


बेसीशहर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेसीशहर, लमजुङ

PCR परिक्षणको लागि Throat Swab नमुना संकलन तथा Antigen परिक्षण सम्बन्धी विवरण: २०७८ जेष्ठ ०७ गते सम्म

क्र.सं.	वडा न.	स्वाव परिक्षण	Antigen परिक्षण	परिक्षण गरिएको जम्मा संख्या	नतिजा		
					पोजेटिभ	नेगेटिभ	प्राप्त हुन बाँकी
१	वडा नं. १	१७	४	२१	७	१२	२
२	वडा नं. २	११	५	१६	१०	२	४
३	वडा नं. ३	५	१	६	५	१	०
४	वडा नं. ४	२	०	२	०	२	०
५	वडा नं. ५	२	०	२	१	१	०
६	वडा नं. ६	७	२	९	४	४	१
७	वडा नं. ७	४८	१०	५८	३९	१४	५
८	वडा नं. ८	३१	९	४०	२५	५	१०
९	वडा नं. ९	२१	५	२६	१२	११	३
१०	वडा नं. १०	२	२	४	४	०	०
११	वडा नं. ११	३	२	५	५	०	०
	कूल जम्मा	१४९	४०	१८९	११२	५२	२५

PCR परिक्षणको लागि Throat Swab नमुना संकलन तथा
Antigen परिक्षण सम्बन्धी विवरण

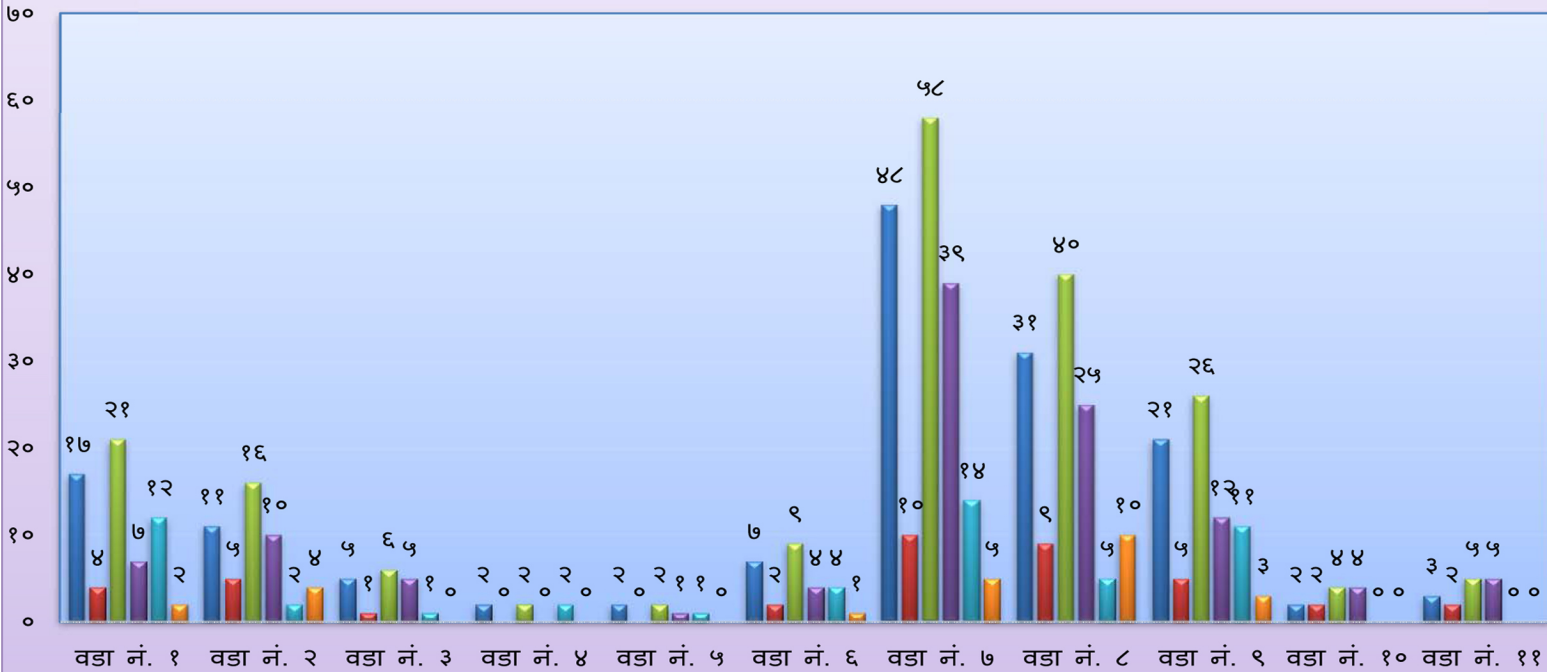

- स्वाव परिक्षण
- Antigen परिक्षण
- परिक्षण गरिएको जम्मा संख्या
- नतिजा पोजेटिभ
- नतिजा नेगेटिभ
- नतिजा प्राप्त हुन बाँकी

(Handwritten signature)

मनोज सिंह बोहरा
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख